

RVS21.827


| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| BX1 | BX2 | BX3 | BX4 |
| B21 | B71 | B3 | B9 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| QX1 | QX2 | QX3 | QX4 | QX5 |
| Q9 | K25 | K26 | Y3 | K6 |

AVS55.196 - ROZŠÍŘUJÍCÍ I/O MODUL

| | | | |
|------|------|------|------|
| BX31 | BX32 | BX33 | BX34 |
| | | | |

| | | | |
|------|------|------|------|
| QX31 | QX32 | QX33 | QX35 |
| | | | |

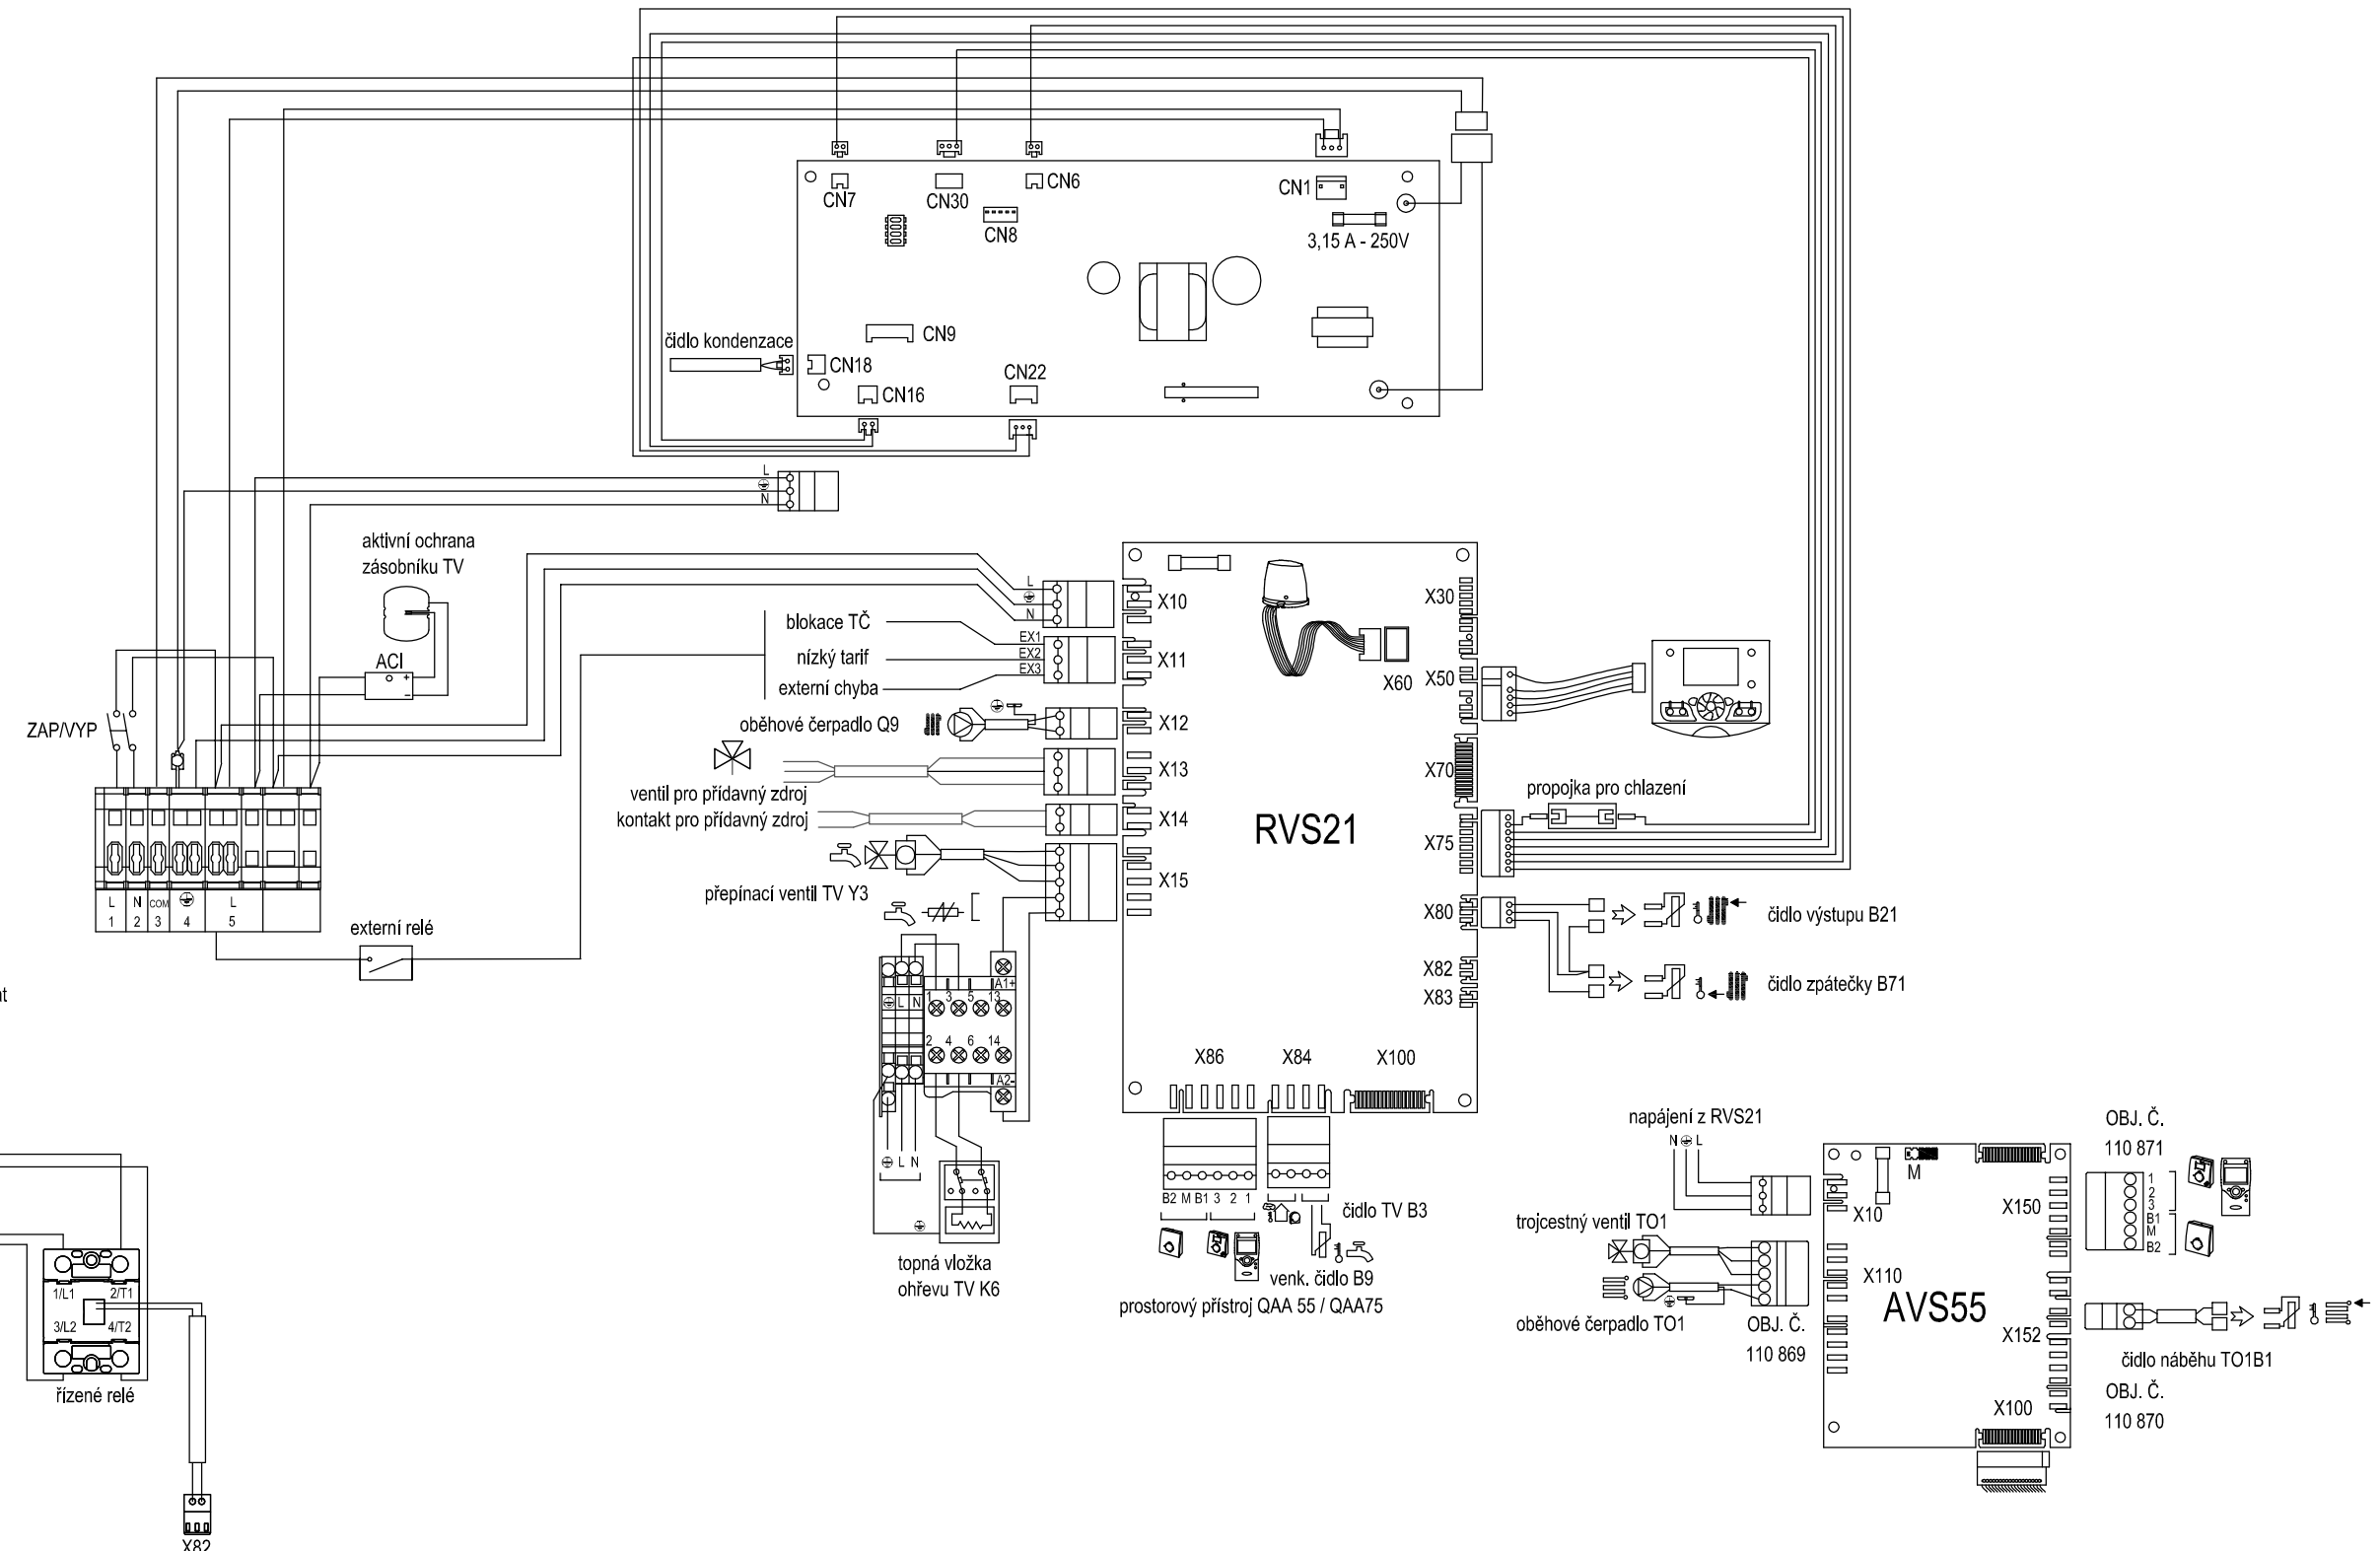

LEGENDA:

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|--------|---------------------------|
| B1 | ČIDLO NÁBĚHU TO1 | B6 | ČIDLO KOLEKTORU | Q1 | ČERPADLO KOTLE | Q20 | ČERPADLO PŘÍMÉHO TO |
| B12 | ČIDLO NÁBĚHU TO2 | B7 | ČIDLO ZPÁTEČKY | Q2 | ČERPADLO TO1 | Y1/2 | SMĚŠOVAČ TO1 |
| B13 | ČIDLO BAZĚNU | B10 | ČIDLO NÁBĚHU KASKÁDY | Q3 | ČERPADLO / VENTIL TV | Y5/6 | SMĚŠOVAČ TO2 |
| B15 | ČIDLO PŘEDREGULACE | B70 | ČIDLO ZPÁTEČKY KASKÁDY | Q4 | ČERPADLO CÍRKULACE TV | Y15 | VENTIL ZPÁTEČKY |
| B2 | ČIDLO KOTLE | B73 | ČIDLO SPOLEČNÉ ZPÁTEČKY | Q5 | ČERPADLO KOLEKTORU | Y19/20 | VENTIL PŘEDREGULACE |
| B22 | ČIDLO KOTLE NA DŘEVO | B8 | ČIDLO TEPLoty SPALIN | Q6 | ČERPADLO TO2 | K6 | EL. TOPNÁ VLOŽKA TV |
| B3 | HORNÍ ČIDLO TV | B9 | ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty | Q10 | ČERPADLO KOTLE NA DŘEVO | K8 | ČERPADLO SOLÁRU DO AKU |
| B31 | SPODNÍ ČIDLO TV | | | Q11 | ČERPADLO NABÍJENÍ AKU | K18 | ČERPADLO SOLÁRU DO BAZĚNU |
| B39 | ČIDLO CÍRKULACE TV | | | Q14 | PODAVACÍ ČERPADLO | | |
| B4 | HORNÍ ČIDLO AKUMULACE | | | Q15 | ČERPADLO H1 | | |
| B41 | SPODNÍ ČIDLO AKUMULACE | | | Q18 | ČERPADLO H2 | | |
| B42 | STŘEDNÍ ČIDLO AKUMULACE | | | Q19 | ČERPADLO H3 | | |


| | |
|------------|--------------------|
| VYPRACOVAL | ING. JAN SOUKUP |
| MOBIL | 724 211 162 |
| E-MAIL | j.soukup@brilon.cz |
| DATUM | 20-04-2014 |
| MĚŘITKO | SCHEMA |
| TYP KOTLE | |

Brilon CZ a.s.
Sezemická 6/A3
193 00 Praha 9
www.brilon.cz



NÁZEV: **EKVITERMNÍ REGULACE
ALFA EXTENSA / EXCELLIA**

Č. VÝKRESU: **13-083-B** | ZMĚNA: **A**
LIST Č. 1 | POČET LISTŮ: 2

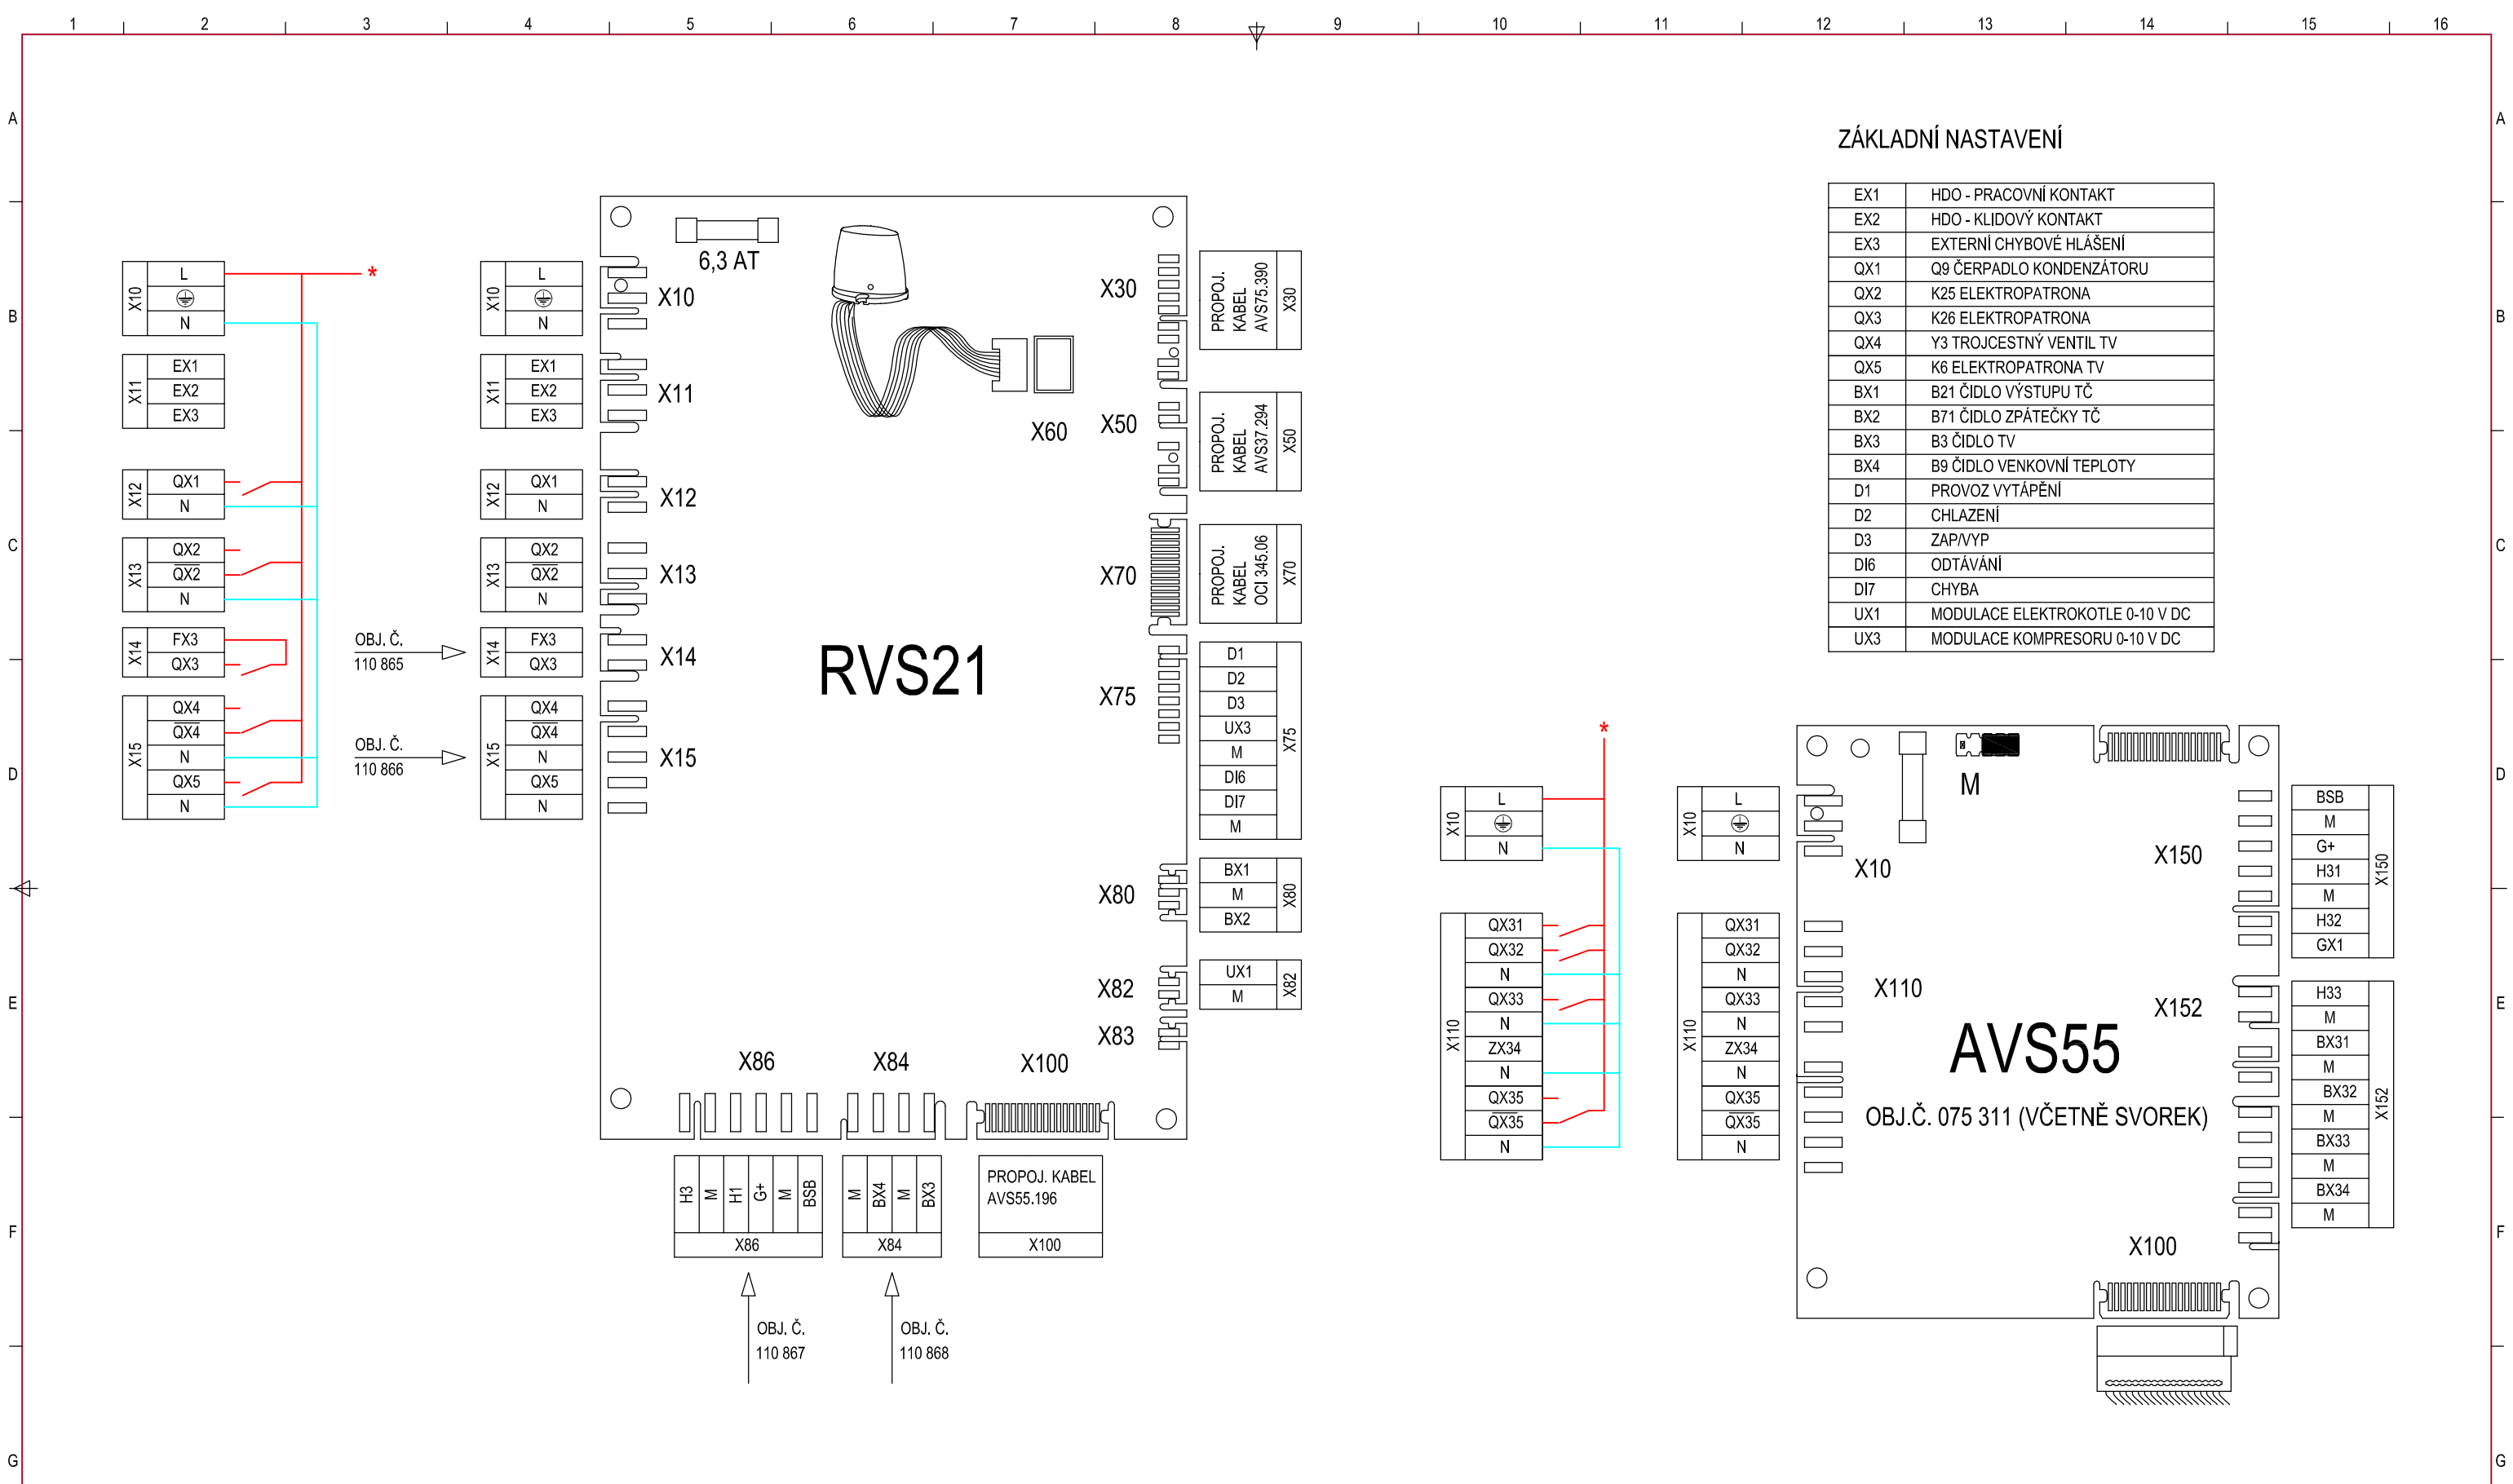

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

| | |
|-----|---------------------------------|
| EX1 | HDO - PRACOVNÍ KONTAKT |
| EX2 | HDO - KLIDOVÝ KONTAKT |
| EX3 | EXTERNÍ CHYBOVÉ HLÁŠENÍ |
| QX1 | Q9 ČERPADLO KONDENZÁTORU |
| QX2 | K25 ELEKTROPATRONA |
| QX3 | K26 ELEKTROPATRONA |
| QX4 | Y3 TROJCESTNÝ VENTIL TV |
| QX5 | K6 ELEKTROPATRONA TV |
| BX1 | B21 ČIDLO VÝSTUPU TČ |
| BX2 | B71 ČIDLO ZPÁTEČKY TČ |
| BX3 | B3 ČIDLO TV |
| BX4 | B9 ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty |
| D1 | PROVOZ VYTÁPĚNÍ |
| D2 | CHLAZENÍ |
| D3 | ZAP/VYP |
| DI6 | ODTÁVÁNÍ |
| DI7 | CHYBA |
| UX1 | MODULACE ELEKTROKOTLE 0-10 V DC |
| UX3 | MODULACE KOMPRESORU 0-10 V DC |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|--------|---------------------------|
| B1 | ČIDLO NÁBĚHU TO1 | B6 | ČIDLO KOLEKTORU | Q1 | ČERPADLO KOTLE | Q20 | ČERPADLO PŘÍMÉHO TO |
| B12 | ČIDLO NÁBĚHU TO2 | B7 | ČIDLO ZPÁTEČKY | Q2 | ČERPADLO TO1 | Y1/2 | SMĚŠOVAČ TO1 |
| B13 | ČIDLO BAZĚNU | B10 | ČIDLO NÁBĚHU KASKÁDY | Q3 | ČERPADLO / VENTIL TV | Y5/6 | SMĚŠOVAČ TO2 |
| B15 | ČIDLO PŘEDREGULACE | B70 | ČIDLO ZPÁTEČKY KASKÁDY | Q4 | ČERPADLO CÍRKULACE TV | Y15 | VENTIL ZPÁTEČKY |
| B2 | ČIDLO KOTLE | B73 | ČIDLO SPOLEČNÉ ZPÁTEČKY | Q5 | ČERPADLO KOLEKTORU | Y19/20 | VENTIL PŘEDREGULACE |
| B22 | ČIDLO KOTLE NA DŘEVO | B8 | ČIDLO TEPLoty SPALIN | Q6 | ČERPADLO TO2 | K6 | EL. TOPNÁ VLOŽKA TV |
| B3 | HORNÍ ČIDLO TV | B9 | ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty | Q10 | ČERPADLO KOTLE NA DŘEVO | K8 | ČERPADLO SOLÁRU DO AKU |
| B31 | SPODNÍ ČIDLO TV | | | Q11 | ČERPADLO NABÍJENÍ AKU | K18 | ČERPADLO SOLÁRU DO BAZĚNU |
| B39 | ČIDLO CÍRKULACE TV | | | Q14 | PODAVACÍ ČERPADLO | | |
| B4 | HORNÍ ČIDLO AKUMULACE | | | Q15 | ČERPADLO H1 | | |
| B41 | SPODNÍ ČIDLO AKUMULACE | | | Q18 | ČERPADLO H2 | | |
| B42 | STŘEDNÍ ČIDLO AKUMULACE | | | Q19 | ČERPADLO H3 | | |

| | |
|------------|--------------------|
| VYPRACOVAL | ING. JAN SOUKUP |
| MOBIL | 724 211 162 |
| E-MAIL | j.soukup@brilon.cz |
| DATUM | 20-04-2014 |
| MĚŘÍTKO | SCHÉMA |
| TYP KOTLE | |

Brilon CZ a.s.
Sezemická 6/A3
193 00 Praha 9
www.brilon.cz



NÁZEV: **EKVITERMNÍ REGULACE
ALFEA EXTENSA / EXCELLIA**

Č. VÝKRESU: **13-083-B** | ZMĚNA: **A**
LIST Č. 2 | POČET LISTŮ: 2